


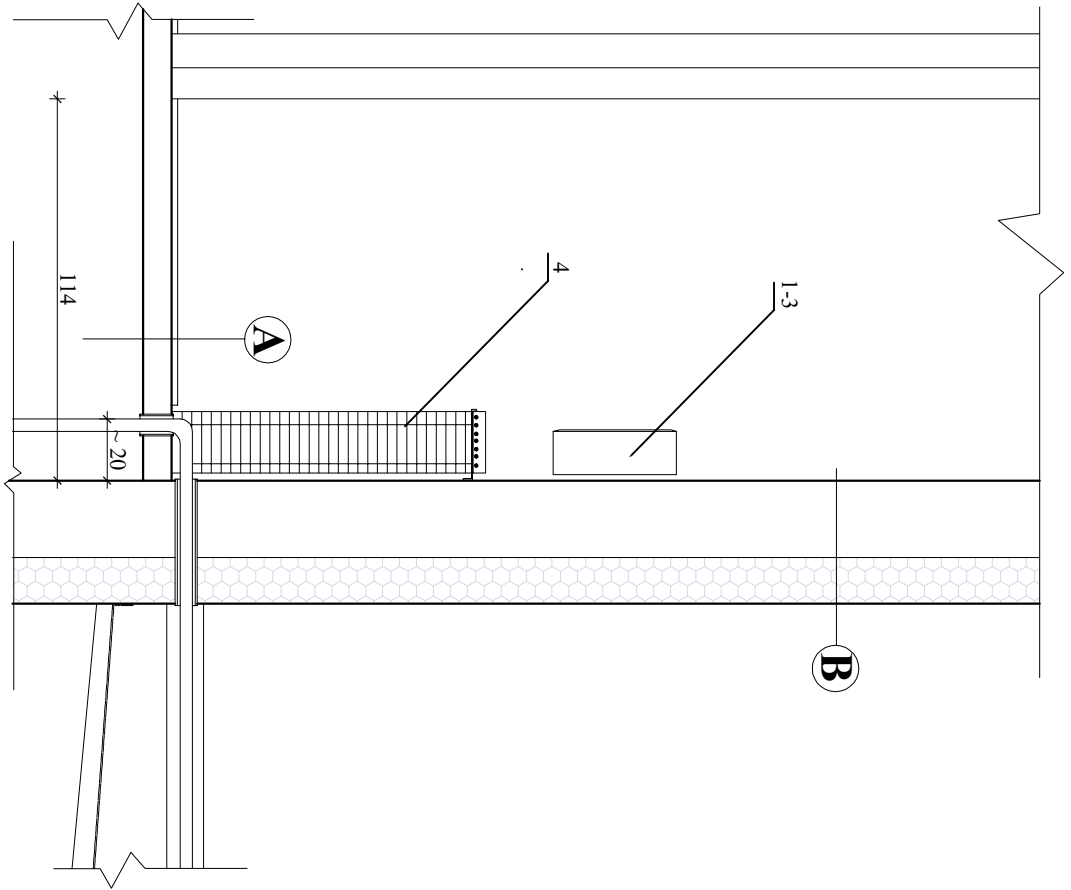

LEGENDA:


- 1 - Sterownica centr. wentyl. - 8,400 m³; nagrzewnica 35,1 kW
- 2 - Sterownica centr. wentyl. - 7,100 m³; nagrzewnica 30,9 kW
- 3 - Sterownica centr.wentyl. - 3,000 m³; nagrzewnica 12,6 kW
- 4 - korytka instalacyjne elektryczne

A:

- płyta OSB
- płyta betonowa

B:

- tynk cem.wap.
- cegła kratówka K-2 gr. 25cm
- styropian gr. 15 cm
- tynk strukturalny

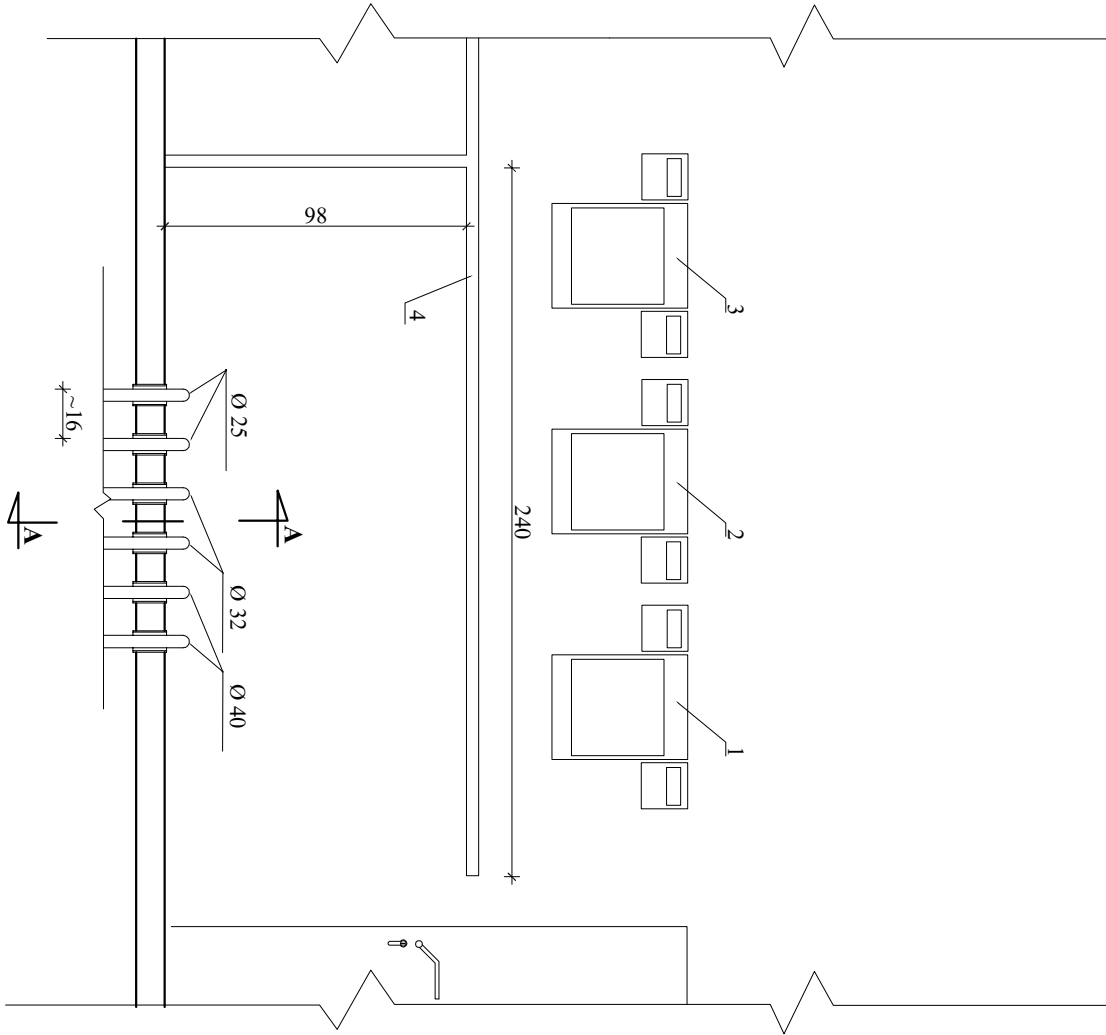

INWESTOR:

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE

NAZWA RYSUNKU:

Przebud. instalacji zasilania nagrzewnic - montaż wymienników ciepła woda-glikol

STADIUM:

Inwentaryzacja pom. szaf sterowniczych central

Skala
b/s

Rys. nr
1

Opracował:

tech. bud. Kazimierz Mruk

Nr upr. bud.
43/83/Zg

data i podpis